


**Bitte beachten Sie die hier beschriebenen Installationshinweise:**


Das Lautsprecher-Set DK 112 X wird mittels des Adapterkabels (Y-Verteiler) an dem Lautsprecherausgang LSP 1 der ZSE betrieben. Der Ausgang LSP 2 wird hierbei nicht verwendet. Entsprechende Leitungen sind zu isolieren.

**In der Programmierung der ZSE sind folgende Pos. zu ändern:**

Codierung - Programmierpunkt 18: Lautsprechersystem auf die Auswahl 2 „N-LSP (80hm) oder 100W (11 Ohm)“

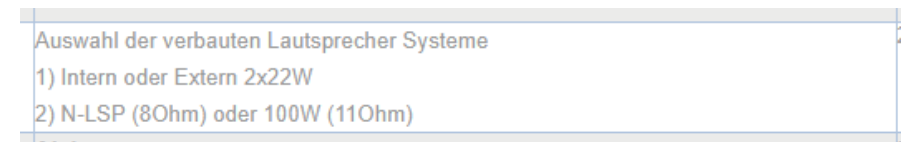

Im Fehlermanagement – Fehlermaske LSP auf „Nur LSP1 Überwachung“

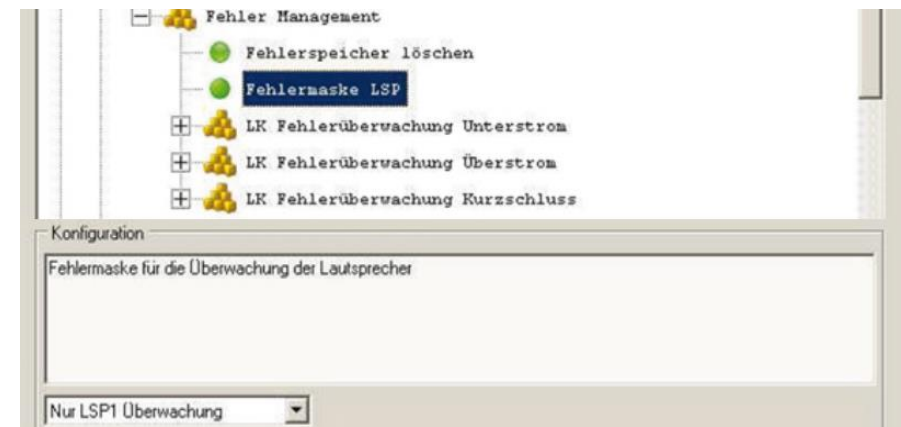

**Anschlussplan  
 Lautsprecher DK 112 X**

03/2024